

| | | |
|---|--|-------------|
|  | JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE SRPSKE SLUŽBA ZA HIGIJENU 78000 Banja Luka, Jovana Dučića 1 Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 215-751 E-mail: info@phi.rs.ba Web: www.phi.rs.ba | 0086 |
| IZVJEŠTAJ O UZORKU | | |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Broj izvještaja o uzorku | HH-6777,6779-6787N/09/2019. |
| Datum izdavanja izvještaja | 17.09.2019. |
| Datum prijema uzorka | 09.09.2019. |
| Identifikacioni broj uzorka | 6777,6779-6787N |

| | | |
|--|------------------------|----------|
| PODNOŠILAC ZAHTEVA: | | |
| Naziv | "VODOVOD" A.D PRNJAVOR | |
| Adresa: | PRNJAVOR | |
| Tel: | | |
| Broj i datum podnošenja zahtjeva: | REGULISANO UGOVOROM | |
| PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je različito) | | |
| Naziv: | Adresa: | Telefon: |

| | |
|-------------------------|--|
| PODACI O UZORKU: | |
| Naziv uzorka: | VODE ZA PIĆE |
| Proizvođač/adresa: | CENTRALNI VODOVOD |
| Mjesto uzorkovanja: | DISTRIBUTIVNA MREŽA |
| Datum uzorkovanja: | 09.09.2019. |
| Uzorkovanje izvršio: | INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO PO UGOVORU |

Napomene:

| Identifikacioni broj | Naziv uzorka | Mjesto uzorkovanja |
|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 6777N | Voda za piće, uzorak br.2 | Fabrika vode, hlorisana |
| 6779N | Voda za piće, uzorak br.4 | Slastičarna "Evropa" |
| 6780N | Voda za piće, uzorak br.5 | Kafe bar "Pit stop" Ratkovac |
| 6781N | Voda za piće, uzorak br.6 | Gradsko groblje |
| 6782N | Voda za piće, uzorak br.7 | Restoran Beograd |
| 6783N | Voda za piće, uzorak br.8 | Matića bazen |
| 6784N | Voda za piće, uzorak br.9 | Bazen "Todorića brdo" |
| 6785N | Voda za piće, uzorak br.10 | Bazen "Pezerovo brdo" |
| 6786N | Voda za piće, uzorak br.11 | Bazen "Kitića brdo" |
| 6787N | Voda za piće, uzorak br.12 | Bazen "Maćino brdo" |

Izvještaj o uzorku sadrži ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvještaja čine sljedeći izvještaji o rezultatima ispitivanja:

1. Izvještaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1)
2. Izvještaj o rezultatima fizičkih, fizičko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (1)
3. Izvještaj o rezultatima mikrobioloških ispitivanja (2)
4. Stručno mišljenje na izvještaj o rezultatima ispitivanja (1)

КП "ВОДОВОД" а.д.
 бр.: 12.1-105016/19
 Датум: 12.10.2019 год.



Izvještaj o uzorku odobrio:
Načelnik Službe za higijenu
Dr sci.med. Vesna Rudić Grujić

| | | |
|---|--|-------------|
|  | <p style="text-align: center;">JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE SRPSKE</p> <p style="text-align: center;">78000 Banja Luka, Jovana Dučića 1 Tel: 051/232-420 Faks: 051/216-510, 215-751 E-mail: info@phi.rs.ba Web: www.phi.rs.ba</p> <p style="text-align: center;">SLUŽBA ZA HIGIJENU</p> | O090 |
| STRUČNO MIŠLJENJE NA IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA | | |

Datum: 16. 09. 2019.

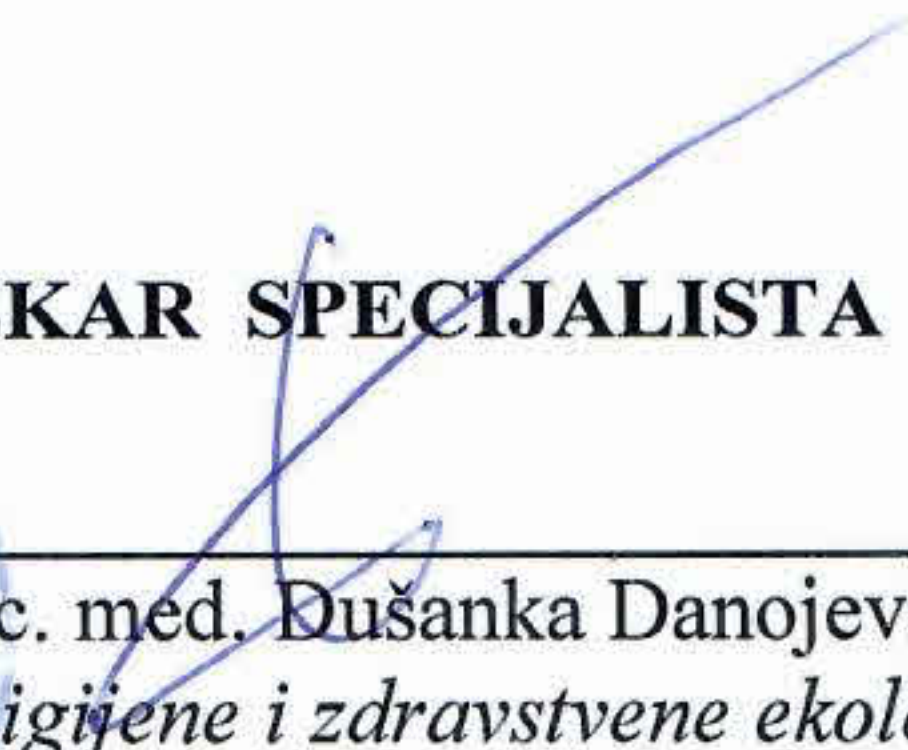
ID broj: 6777, 6779-6787/V

Na osnovu **Izveštaja o rezultatima ispitivanja uzoraka, vode za piće, identifikacioni br. 6777, 6779-6787/V od 09.09.2019.** i stručnog razmatranja sa aspekta ispitivanih fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara

ZADOVOLJAVAJU

prema Zakonu o hrani (Sl. Glasnik RS, br. 19/17) propise člana 4. stav 1. i 2. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Službeni glasnik RS, br. 88/17) te kao takva voda se **MOŽE** smatrati bezbjednom po zdravlje krajnjih korisnika.

LJEKAR SPECIJALISTA


 Dr sc. med. Dušanka Danojević
spec. higijene i zdravstvene ekologije



Stručno mišljenje je sastavni dio Izveštaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se može reprodukovati i umnožavati isključivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

- Sistem menadžmenta kvalitetom u saglasnosti sa ISO 9001:2015